


# SCHEMA UNIFILARE




|   |                          |  |              |
|---|--------------------------|--|--------------|
| SISTEMA ELETTRICO IN CORRENTE ALTERNATA   |                          | AC TRIFASE   |              |
| TENSIONE NOMINALE D'IMPIEGO<br>RATED OPERATIONAL VOLTAGE  |                          | 400 V  |              |
| CORRENTE NOMINALE D'IMPIEGO<br>RATED OPERATIONAL CURRENT  |                          | 160 A  |              |
| FORMA DI SEGREGAZIONE (CEI 17-13/1)<br>FORM OF SEPARATION (IEC 439-1)   |                          | FORMA / FORM 1   |              |
| TENSIONE NOMINALE ISOLAMENNT0   |                          | 400 V  |              |
| CORRENTE DI CORTO CIRCUITO  |                          | 18 kA  |              |
| FREQUENZA NOMINALE  |                          | 50 Hz  |              |
| GRADO DI PROTEZIONE (SULL'INVOLUCRO)<br>DEGREE OF PROTECTION (ENCLOSURE)  |                          | IP 66  |              |
| GRADO DI PROTEZIONE ALL'INTERNO<br>DEGREE OF PROTECTION (INTERNAL)  |                          | IP 66  |              |
| VERNICIATURA<br>PAINTING  |                          | BIANCO/WHITE RAL —   |              |
| ACCESSIBILITA' ACCESS   |                          | ENTRATA E USCITA CAVI CABLES ENTRY AND EXIT  |              |
| <input checked="" type="checkbox"/> DAL FRONTE FROM THE FRONT<br><input type="checkbox"/> DAL RETRO FROM THE REAR |                          | <input checked="" type="checkbox"/> DAL BASSO THROUGH THE BOTTOM<br><input type="checkbox"/> DALL'ALTO THROUGH THE TOP |              |
|   |                          | DIMENSIONI (mm)  |              |
|   |                          | 630X810X300  |              |
|   |                          | Centralino IP66 completo di portella trasparente 140 moduli<br>TITOLO/<br>QUADRO FOTOVOLTAICO QACT<br>75/95 kW - 160A  |              |
| CLIENTE   |                          | DISEGNO N.<br>01-21_Rev01  |              |
| MATRICOLA QUADRO<br>-/2025  | MATRICOLA SPI (CEI-0--)  | SCALA  | FORMATO A4   |
|   |                          | FOGLIO 1   | TOT.FOGLI 03 |
| DATA<br>18/08/2025  | EMESSO PER<br>Definitivo | COMMESSA N.  | POSIZ. 0     |
|   |                          | CODICE FILE<br>32Tr_Rev01.dwg  |              |

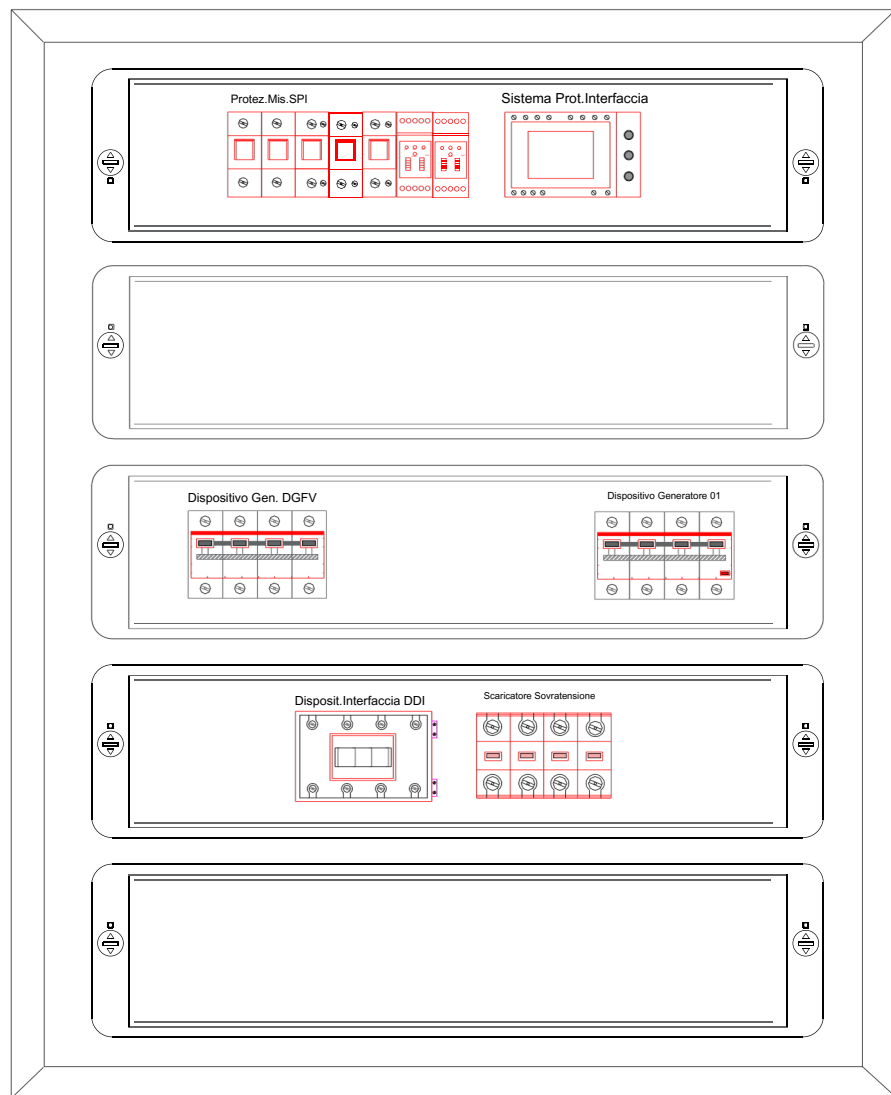

|      |                              |              |
|------|------------------------------|--------------|
| 4    | DIS. N. /DWG.No.             | FOGLIO SHEET |
| 3    |                              | FOGLIO       |
| 2    | FILE VISTA                   | SEGUE FOLLOW |
| 1    |                              | SEGUE        |
| 0    | COMM.N./ JOB No. POS. / ITEM |              |
| REV. | DATE DESCRIZIONE/DESCRIPTION |              |



# SCHEMA INSERIZIONE SISTEMA DI PROTEZIONE

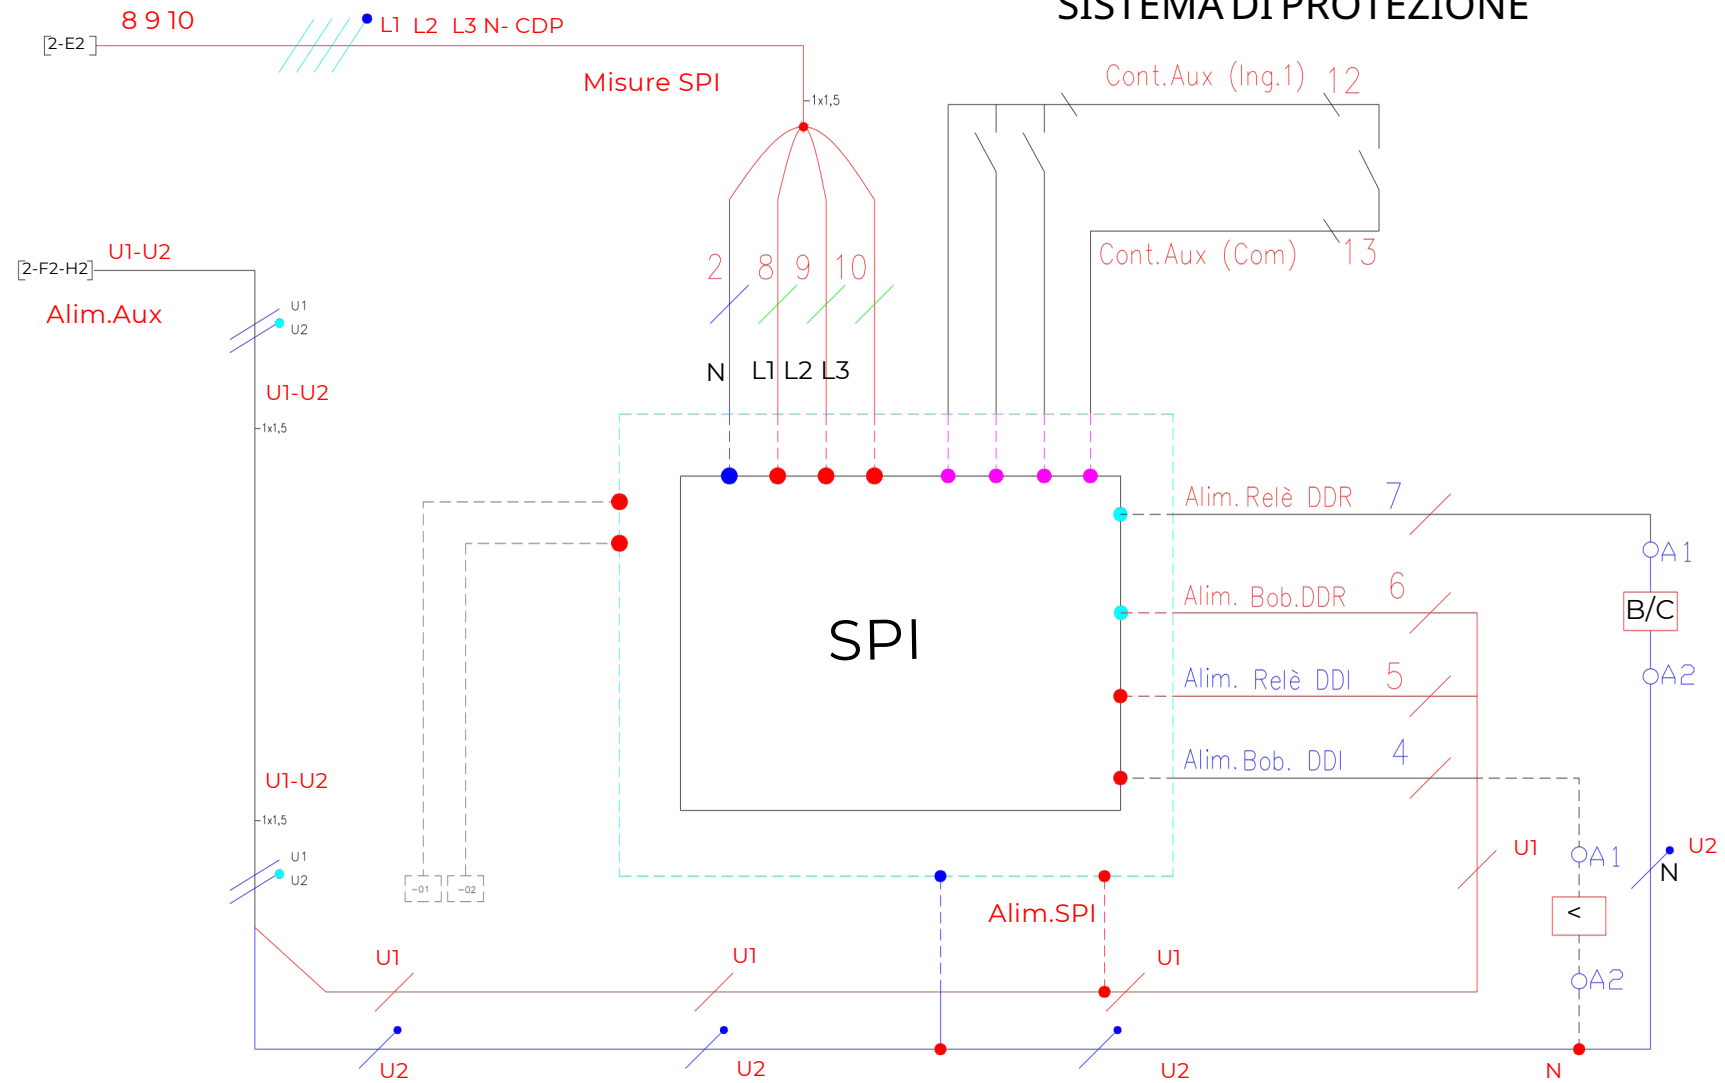

|      |                              |              |
|------|------------------------------|--------------|
| 4    | DIS. N./DWG.No.              | FOGLIO SHEET |
| 3    |                              | FOGLIO       |
| 2    | FILE VISTA                   | SEGUE FOLLOW |
| 1    |                              | SEGUE        |
| 0    | COMM.N./JOB No. POS./ITEM    |              |
| REV. | DATE DESCRIZIONE/DESCRIPTION |              |